

고조파 한계 설정계기

Harmonic Meter Relay



주문

KDQ - HMR

①

① 고조파 한계 설정계기

개요

현장의 고조파를 관리할 수 있도록 도와주는 제품으로 입력 전류에 대한 고조파 한계설정과 자료저장을 통하여 이전 상태와 현재 상태에 대한 데이터를 표시하고 각 차수별 한계값 Over 시, 자동으로 알람 및 제어신호를 출력해주는 기기.

일반사양

동작전원	AC 90/260V(50/60Hz), DC 110V
사용주위온도	-10~50℃
사용주위습도	20~85%(단 이슬이 맺히지 않을 것)
절연저항	10MΩ 이상
뇌임펄스	전압(1.2μs/ 50μs, 5kV) 전류(8μs/ 20μs)
Burst	Level 4(IEC 61000-4-4)
내전압	AC 2kV/1분 견딤
고조파 표시형식	제 1~15조파, THD(0.0~100.0%)
입력손실	V - 0.1VA 이하 A - 0.2VA 이하
중량	800g

결선도

109Page 참고

통신사양

인터페이스	RS-485(2Wire)(A+, B-, Com)
전송속도	9600, 19200bps
전송거리	최대 1.2km(이내)
프로토콜	Modbus RTU(기본)

입력사양





범위	선간전압	40~500V(정격PT:110 or 190V)
	전류	0.1~5.5A(정격CT:5A)
	주파수	45~65Hz
정확도	전압	±(0.3% of rdg + 0.2 of F.S)
	전류	±(0.3% of rdg + 0.2 of F.S)
	고조파	±(0.1%)
	위상	±(1.0°)

외형도 및 치수도

80Page 타입 D 참고

표시[Color LCD 320X240]

아래와 같이 한계 설정에 따른 고조파 발생률이 표시되고, 경보 부저가 제어 출력됨.(단, 부하 제어는 당사 원격부하제어기 "KCD-04"가 필요)

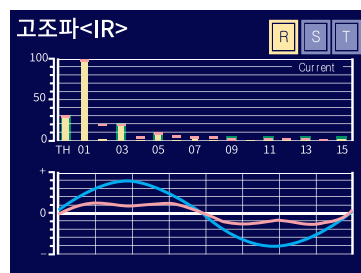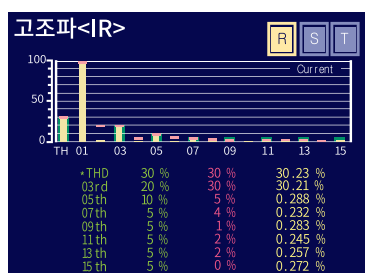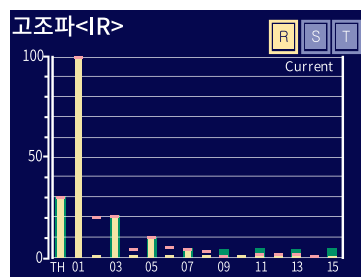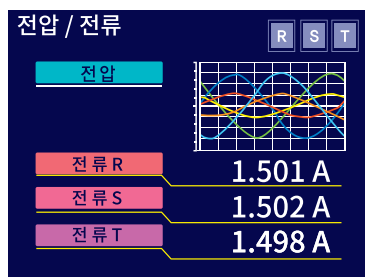

제품 구성 및 치수도

주문

KD□□(□□) □□(□□)

①② ③ ④

① 광성계측기(Kwang Sung Instrument)

② 디지털계기(Digital Meter)

③ 기능

P-A 설정형 교류 전류계 G 3상 교류전력계 N 온도계 V 정류기반 디지털계기

P-B 설정형 교류 전압계 H 역률계 O 3상 전압·전류계기 W 유효전력/전력량계

P-C 설정형 직류 전류계 I 무효 전력계 P-□R 설정형 한계 설정계기 X 배전반 집합계기

P-D 설정형 직류 전압계 J 적산계 Q 전력품질분석계기 Y 배전반 소형 집합계기

E 수신지시계 L 단상교류전력계 R 디지털 한계설정계기 S 누설전류계

F 주파수계 M 직류 전력계 U 전압·주파수 한계설정계기

④ 표시 및 사양과 기타 필요한 내용

외형도 및 치수

단위 mm

타입	전면	측면	판넬가공치수
A-1			
A-2			
B			
C			
D			
E			

용어의 정리

3 1/2 행 (1999)

3 : 하위 3자리까지 0~9 표시 가능 자리수
1/2 : 최상위 자리수 0 또는 1 표시 가능

4 1/2 행 (19999)

4 : 하위 4자리까지 0~9 표시 가능 자리수
1/2 : 최상위 자리수 0 또는 1 표시 가능

3 3/4 행 (3999)

3 : 하위 3자리까지 0~9 표시 가능 자리수
3/4 : 최상위 자리수 0~3 표시


실효치

$$V_{rms} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}} \quad \begin{array}{l} * V_{rms} : \text{실효치} \\ * V_{peak} : \text{첨두치} \end{array}$$

동일한 저항회로에 직류와 교류를 동일시간 인가 하였을 때 소비되는 전력이 같은 경우, 이때의 직류값을 정현파 교류의 실효값으로 정의.

뇌임펄스 시험(Lightning Surge)

인접한 전로에 낙뢰가 인입될 시에 복잡한 전위의 변동과 높은 전압이 순간적 발생하는데 이러한 현상을 시험기로 전압파형 1.2μs, 50μs, 전류파형 8μs, 20μs를 동작부에 인가하여 제품의 이상 유무를 확인.

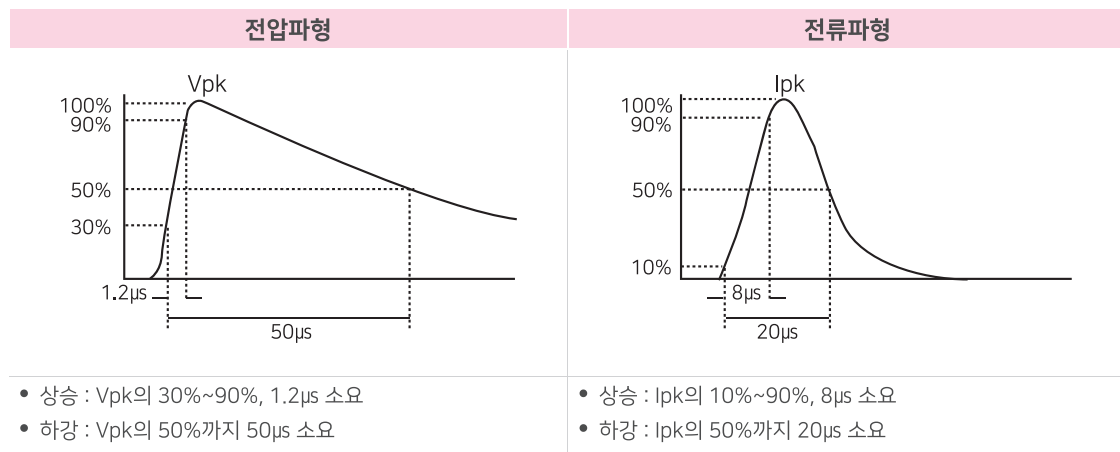

절연 저항 시험(Insulation Resistance)

입력과 출력 간, 입력과 사람이 접촉하는 부위, 입력과 동작전원간, 동작전원과 출력간, 동작전원과 사람이 접촉하는 부위 간에 500V 이상의 직류 전압을 인가하여 내전압 시험전에 이상 유무를 확인.

버스트 내성시험(Burst Electrical Fast Transients)

용량성 또는 유도성 부하의 개폐 시에 발생하는 빠른 과도현상으로 CPU가 탑재된 기기에서는 오동작을 유발하는데 이러한 현상을 시험기로 재현하여 이상 유무를 확인.

계측값 갱신 주기

전자회로의 계측값을 연산하는 시간

평균치

교류전압을 한 주기동안 평균한 값

$$V_{av} = \frac{2V_{peak}}{\pi} \quad \begin{array}{l} V_{av} : \text{평균치} \\ V_{peak} : \text{첨두치} \end{array}$$

정확도(Accuracy)

제조사가 명시한 오차의 한계치로서 rdg 또는 FS 오차율로 표시한다.

rdg(reading)오차율

$$\left(\frac{\text{시험계기 지시값}}{\text{표준계기 지시값}} - 1 \right) \times 100(\%)$$

FS(Full scale)오차율

$$\left(\frac{\text{표준계기 지시값} - \text{시험계기 지시값}}{\text{계기의 최대 지시값}} \right) \times 100(\%)$$

± 2 digit

측정값의 최하위 자리수 표시가 최대 2까지 가감될 수 있다는 표시