

시험 결과

성적서 번호 : KT2023-00093


1. 공기 성능

1-1. 시험 결과 : 환산 결과

시험 항목	단위	측정점									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정압	Pa	207	285	359	425	454	525	583	648	684	760
유량	m ³ /h	6 183	5 926	5 662	5 374	5 238	4 894	4 549	4 101	3 804	2 876
입력전력	kW	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4
비고 : 표준 공기밀도(1.2 kg/m ³) 및 표준 회전수(1 764 r/min)로 환산한 결과임.											


1-2. 시험 결과 : 시험 조건

시험 항목	단위	측정점									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
밀도	kg/m ³	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15
정압	Pa	199	274	345	407	435	504	559	621	655	728
유량	m ³ /h	6 183	5 925	5 662	5 367	5 234	4 893	4 548	4 101	3 804	2 876
회전수	r/min	1 764	1 764	1 764	1 762	1 763	1 764	1 764	1 764	1 764	1 764
입력전력	kW	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.3

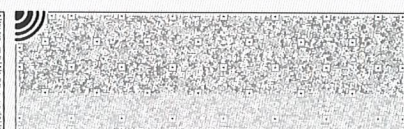

성적서 번호 : KT2023-00093

2. 제품 성능곡선

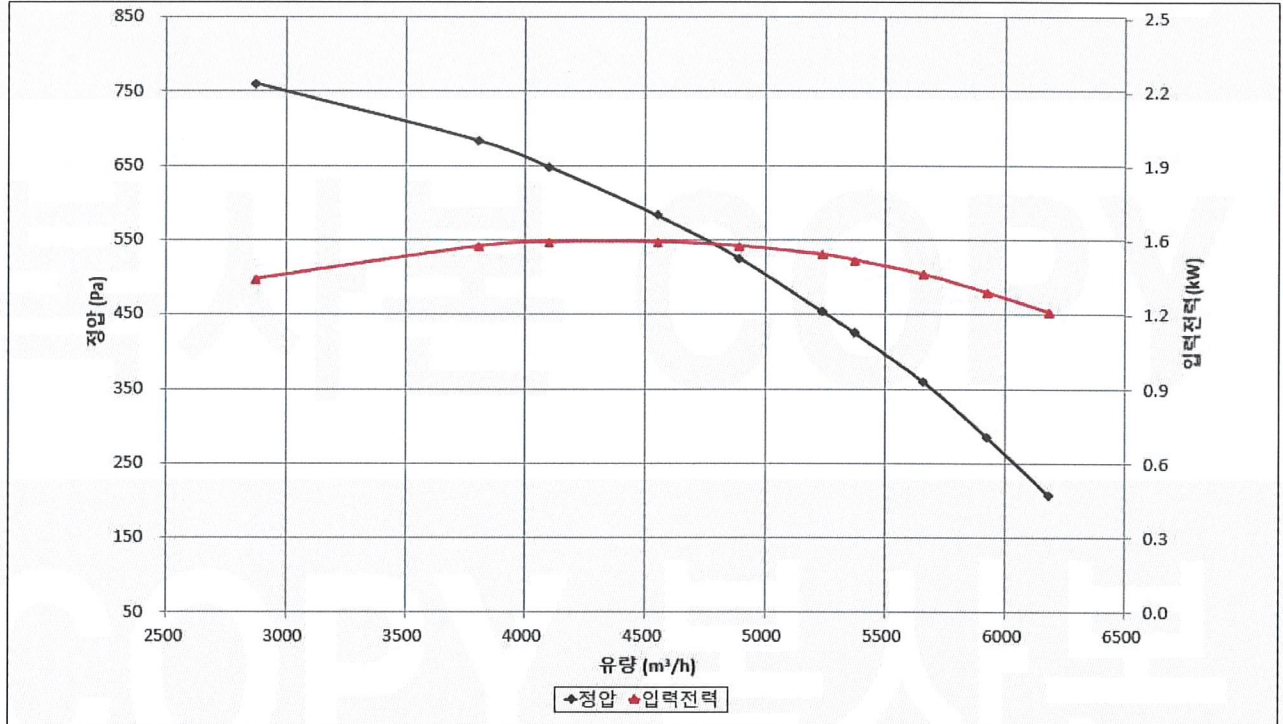

비고 : 표준 공기밀도(1.2 kg/m³) 및 표준 회전수(1 764 r/min)로 환산한 결과임.

3. 송풍기 사양

모델명 또는 호칭	S-CU-450-E1-CB
-----------	----------------

